

監控點圖表


監控點: 666-急診BI-臨床藥局-PHCL-C020-(上)

時間區間: 2026-01-30 17:00 ~ 2026-03-02 08:50

最大值: -16.9 °C

最小值: -19.5 °C

平均值: -18.3 °C

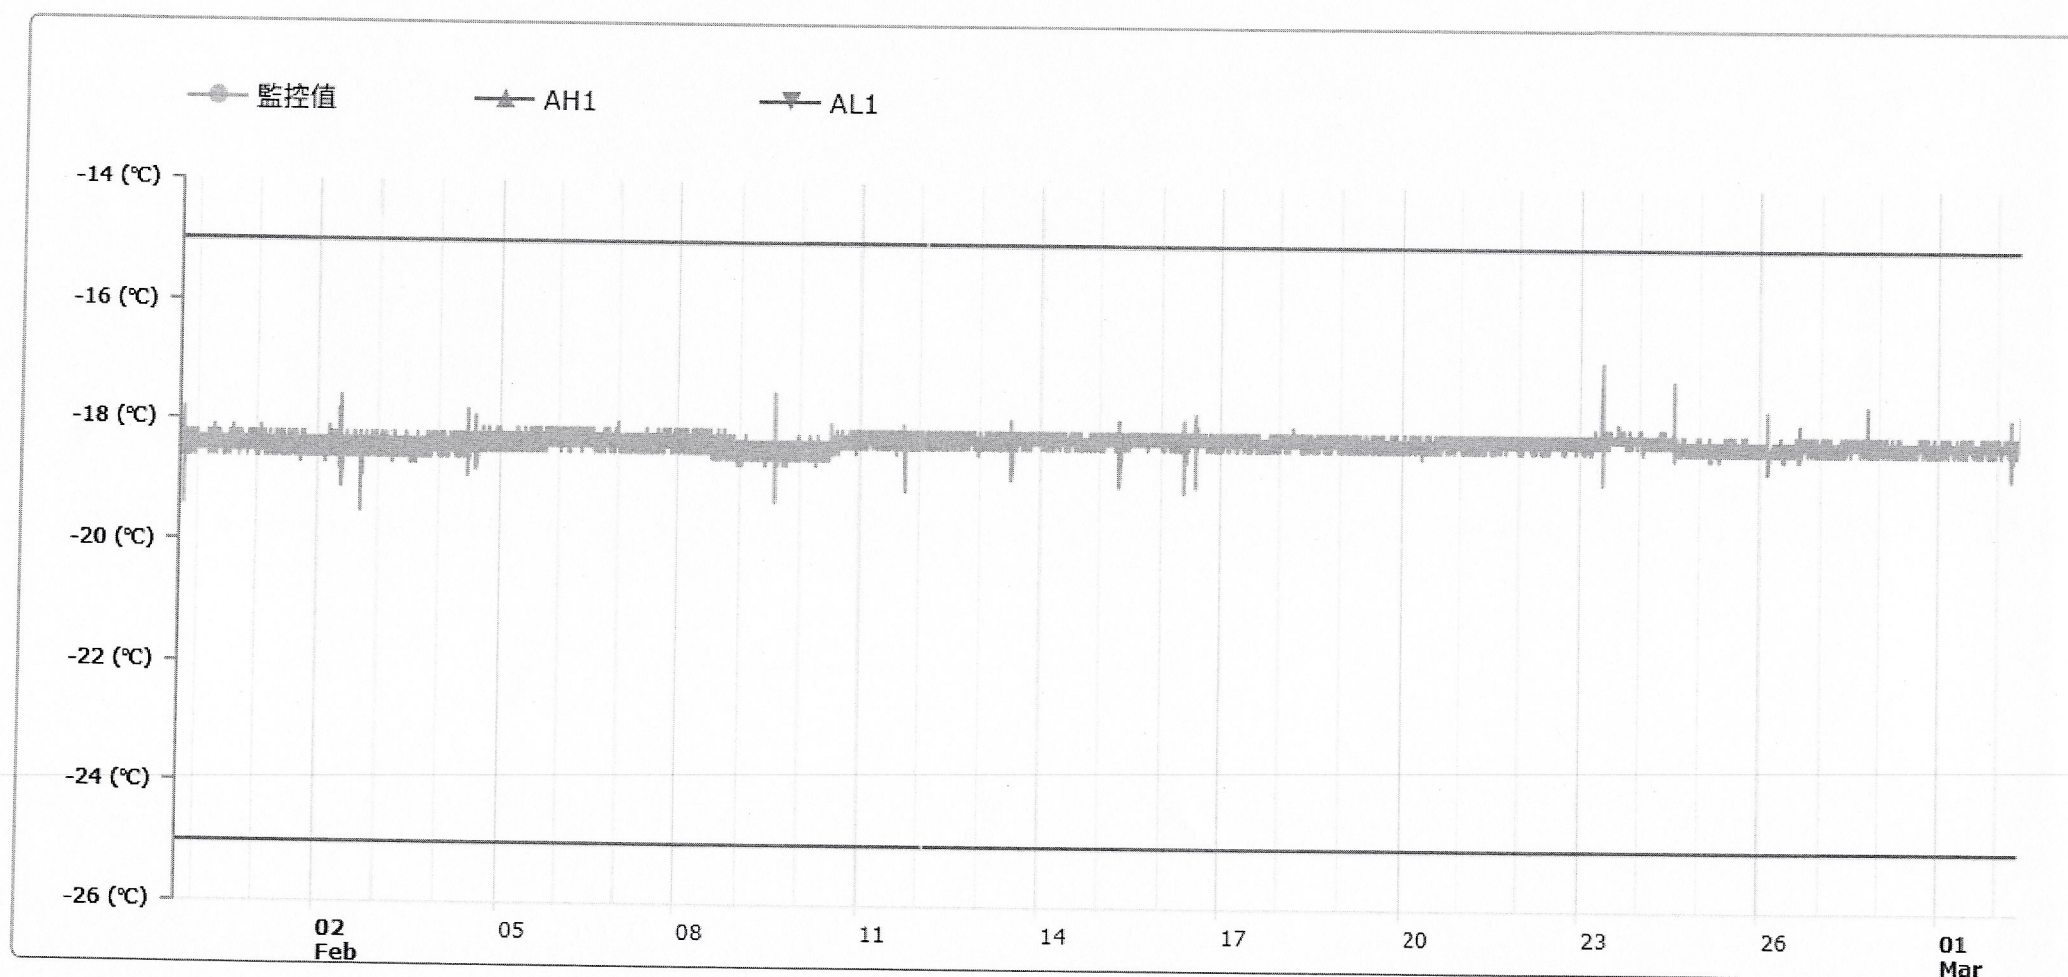

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yuanesun
02 Mar 2026

單位主管:

藥學部劉兆鴻
科主任劉兆鴻

0302
1100